

SCENARI RAPPRESENTATIVI: CERCHI DI RISCHIO				
Evento Incidente	Scenario Incidente	Centro di Danno Impatto	R Zona di Danno Estesa	R Zona di Danno Estesa
1.1.8 Rischio "rendon" di medio entità di petrolio greggio a gas sotto alla pressione di 20 bar e alla temperatura di 20°C del metano di alto pressione	Deposizione Tossico	4	22	346
1.2.8 Rischio "rendon" di grave entità di petrolio greggio a gas sotto alla pressione di 20 bar e alla temperatura di 20°C del metano di alto pressione	Deposizione Tossico	9	79	468
5.4.8 Rischio "rendon" di grave entità di petrolio greggio a gas sotto alla pressione di 20°C del metano di alto pressione	Pool Fire	73	81	94
7.4.8 Rischio "rendon" di grave entità di petrolio greggio a gas sotto alla pressione di 20 bar e alla temperatura di 20°C del metano di alto pressione	Deposizione Tossico	113	101	599
7.4.8 Rischio "rendon" di grave entità di petrolio greggio a gas sotto alla pressione di 20 bar e alla temperatura di 20°C del metano di alto pressione	Jet Fire	62	64	71
10.4.8 Rischio "rendon" di grave entità di petrolio greggio a gas sotto alla pressione di 20 bar e alla temperatura di 20°C del metano di alto pressione	Deposizione Tossico	44	104	393
10.4.8 Rischio "rendon" di grave entità di petrolio greggio a gas sotto alla pressione di 20 bar e alla temperatura di 20°C del metano di alto pressione	Pool Fire	53	59	68
12.1.8 Rischio "top event" di grave entità di petrolio greggio a gas sotto alla pressione di 20 bar e alla temperatura di 20°C del metano di alto pressione	Pool Fire	41	45	52
14.4.8 Rischio "rendon" di medio entità di petrolio greggio a gas sotto alla pressione di 20 bar e alla temperatura di 20°C del metano di alto pressione	Deposizione Tossico	113	41	233
20.2.8 Rischio "rendon" di grave entità di petrolio greggio a gas sotto alla pressione di 20 bar e alla temperatura di 20°C del metano di alto pressione	Deposizione Tossico	11	100	431
23.2.8 Rischio "rendon" di grave entità di petrolio greggio a gas sotto alla pressione di 20 bar e alla temperatura di 20°C del metano di alto pressione	Deposizione Tossico	11	88	370
24.4.8 Rischio "rendon" di grave entità di petrolio greggio a gas sotto alla pressione di 20 bar e alla temperatura di 20°C del metano di alto pressione	Pool Fire	29	32	40

VALORI DI SCELTA PER LA DEFINIZIONE DEI CERCHI DI RISCHIO


SCENARIO INCIDENTALE	PARAMETRO DI RIFERIMENTO	ELEVATA LETALITÀ	INDI LETALITÀ	LESIONI IRREVERSIBILI	LESIONI REVERSIBILI
Incendio (Pool-Fire & Jet-Fire)	Radduzione termica	---	7 KW/mq	5 KW/mq	3 KW/mq
Incendio (Flash-Fire)	Radduzione termica	---	---	---	---
Esposizione (Pool-Fire)	Sovrapressione	0.3 bar	0.14 bar	0.07 bar	0.03 bar
Rischio (Emissione)	Concentrazione in atmosfera (30 min)	---	---	---	---
Zona di pianificazione d'emergenza	---	---	---	---	---

individuazione cancelli stradali

DENOMINAZIONE CANCELLO	UBICAZIONE	ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE	GESTORE CANCELLO
B1	NUOVA STRADA COMUNALE VIGGIANO-CAPOVILLA	INTERDIZIONE E TRANSITO DEL VEICOLO VERSO LA ZONA A RIESPOSTA	CORPAGLIA CARABINIERI VIGGIANO
B2	STRADA INTERDIZIONE CON FICOLIA	INTERDIZIONE E TRANSITO DEL VEICOLO VERSO LA ZONA A RIESPOSTA	GUARDIA DI FINANZA VIGGIANO
B3	INCROCIO STRADA COMUNALE COSTA DELL'ICHA E STRADA COMUNALE DELL'ICHA	INTERDIZIONE E TRANSITO DEL VEICOLO VERSO LA ZONA A RIESPOSTA	POLIZIA MUNICIPALE VIGGIANO
B4	STRADA INTERDIZIONE CON FICOLIA	INTERDIZIONE E TRANSITO DEL VEICOLO VERSO LA ZONA A RIESPOSTA	CORPAGLIA CARABINIERI VIGGIANO
B5	NUOVA STRADA COMUNALE VIGGIANO-CAPOVILLA - VIGGIANO-CAPOVILLA	INTERDIZIONE E TRANSITO DEL VEICOLO VERSO LA ZONA A RIESPOSTA	CORPAGLIA CARABINIERI VIGGIANO
B6	CAVALCATA SULLA S.S. VIGGIANO-CAPOVILLA	INTERDIZIONE E TRANSITO DEL VEICOLO VERSO LA ZONA A RIESPOSTA	CORPAGLIA CARABINIERI VIGGIANO
B7	STRADA INTERDIZIONE CAMPESTRINI	INTERDIZIONE E TRANSITO DEL VEICOLO VERSO LA ZONA A RIESPOSTA	POLIZIA STRADALE
B8	STRADA INTERDIZIONE CAMPESTRINI	INTERDIZIONE E TRANSITO DEL VEICOLO VERSO LA ZONA A RIESPOSTA	POLIZIA STRADALE
B9	STRADA INTERDIZIONE CAMPESTRINI	INTERDIZIONE E TRANSITO DEL VEICOLO VERSO LA ZONA A RIESPOSTA	CORPAGLIA CARABINIERI VIGGIANO
B10	STRADA INTERDIZIONE DEI GIARDINI	INTERDIZIONE E TRANSITO DEL VEICOLO VERSO LA ZONA A RIESPOSTA	GUARDIA DI FINANZA VIGGIANO

LEGENDA

- PROPRIETA' eni Div. e&g
- LIMITI ZONA A.S.I.
- AREA RACCHIUSA NELLA CIRCONFERENZA DI RAGGIO 1 Km DAL CENTRO STABILIMENTO
- AREA DI INTERESSE - PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA INDIVIDUATA DAL GRUPPO DI LAVORO
- LIMITI COMUNALI
- LINEA AT 150 Kv
- LINEA MT 20 Kv
- CANCELLI STRADALI: DA B1 A B10
- OLEODOTTO VIGGIANO - TARANTO (CON FASCIA DI RISPETTO)
- IX (X=1,2,...) INSEDIAMENTI INDUSTRIALI (RIF. TABELLA ALL.8 PRE)
- EX (X=1,2,...) INSEDIAMENTI INDUSTRIALI EXTRA ZONA A.S.I. LIMITROFI ALLO STABILIMENTO (RIF. TABELLA ALL.8 PRE)
- X/AX...ZX (X=1,2,...) INSEDIAMENTI CIVILI (RIF. TABELLA ALL.8 PRE)

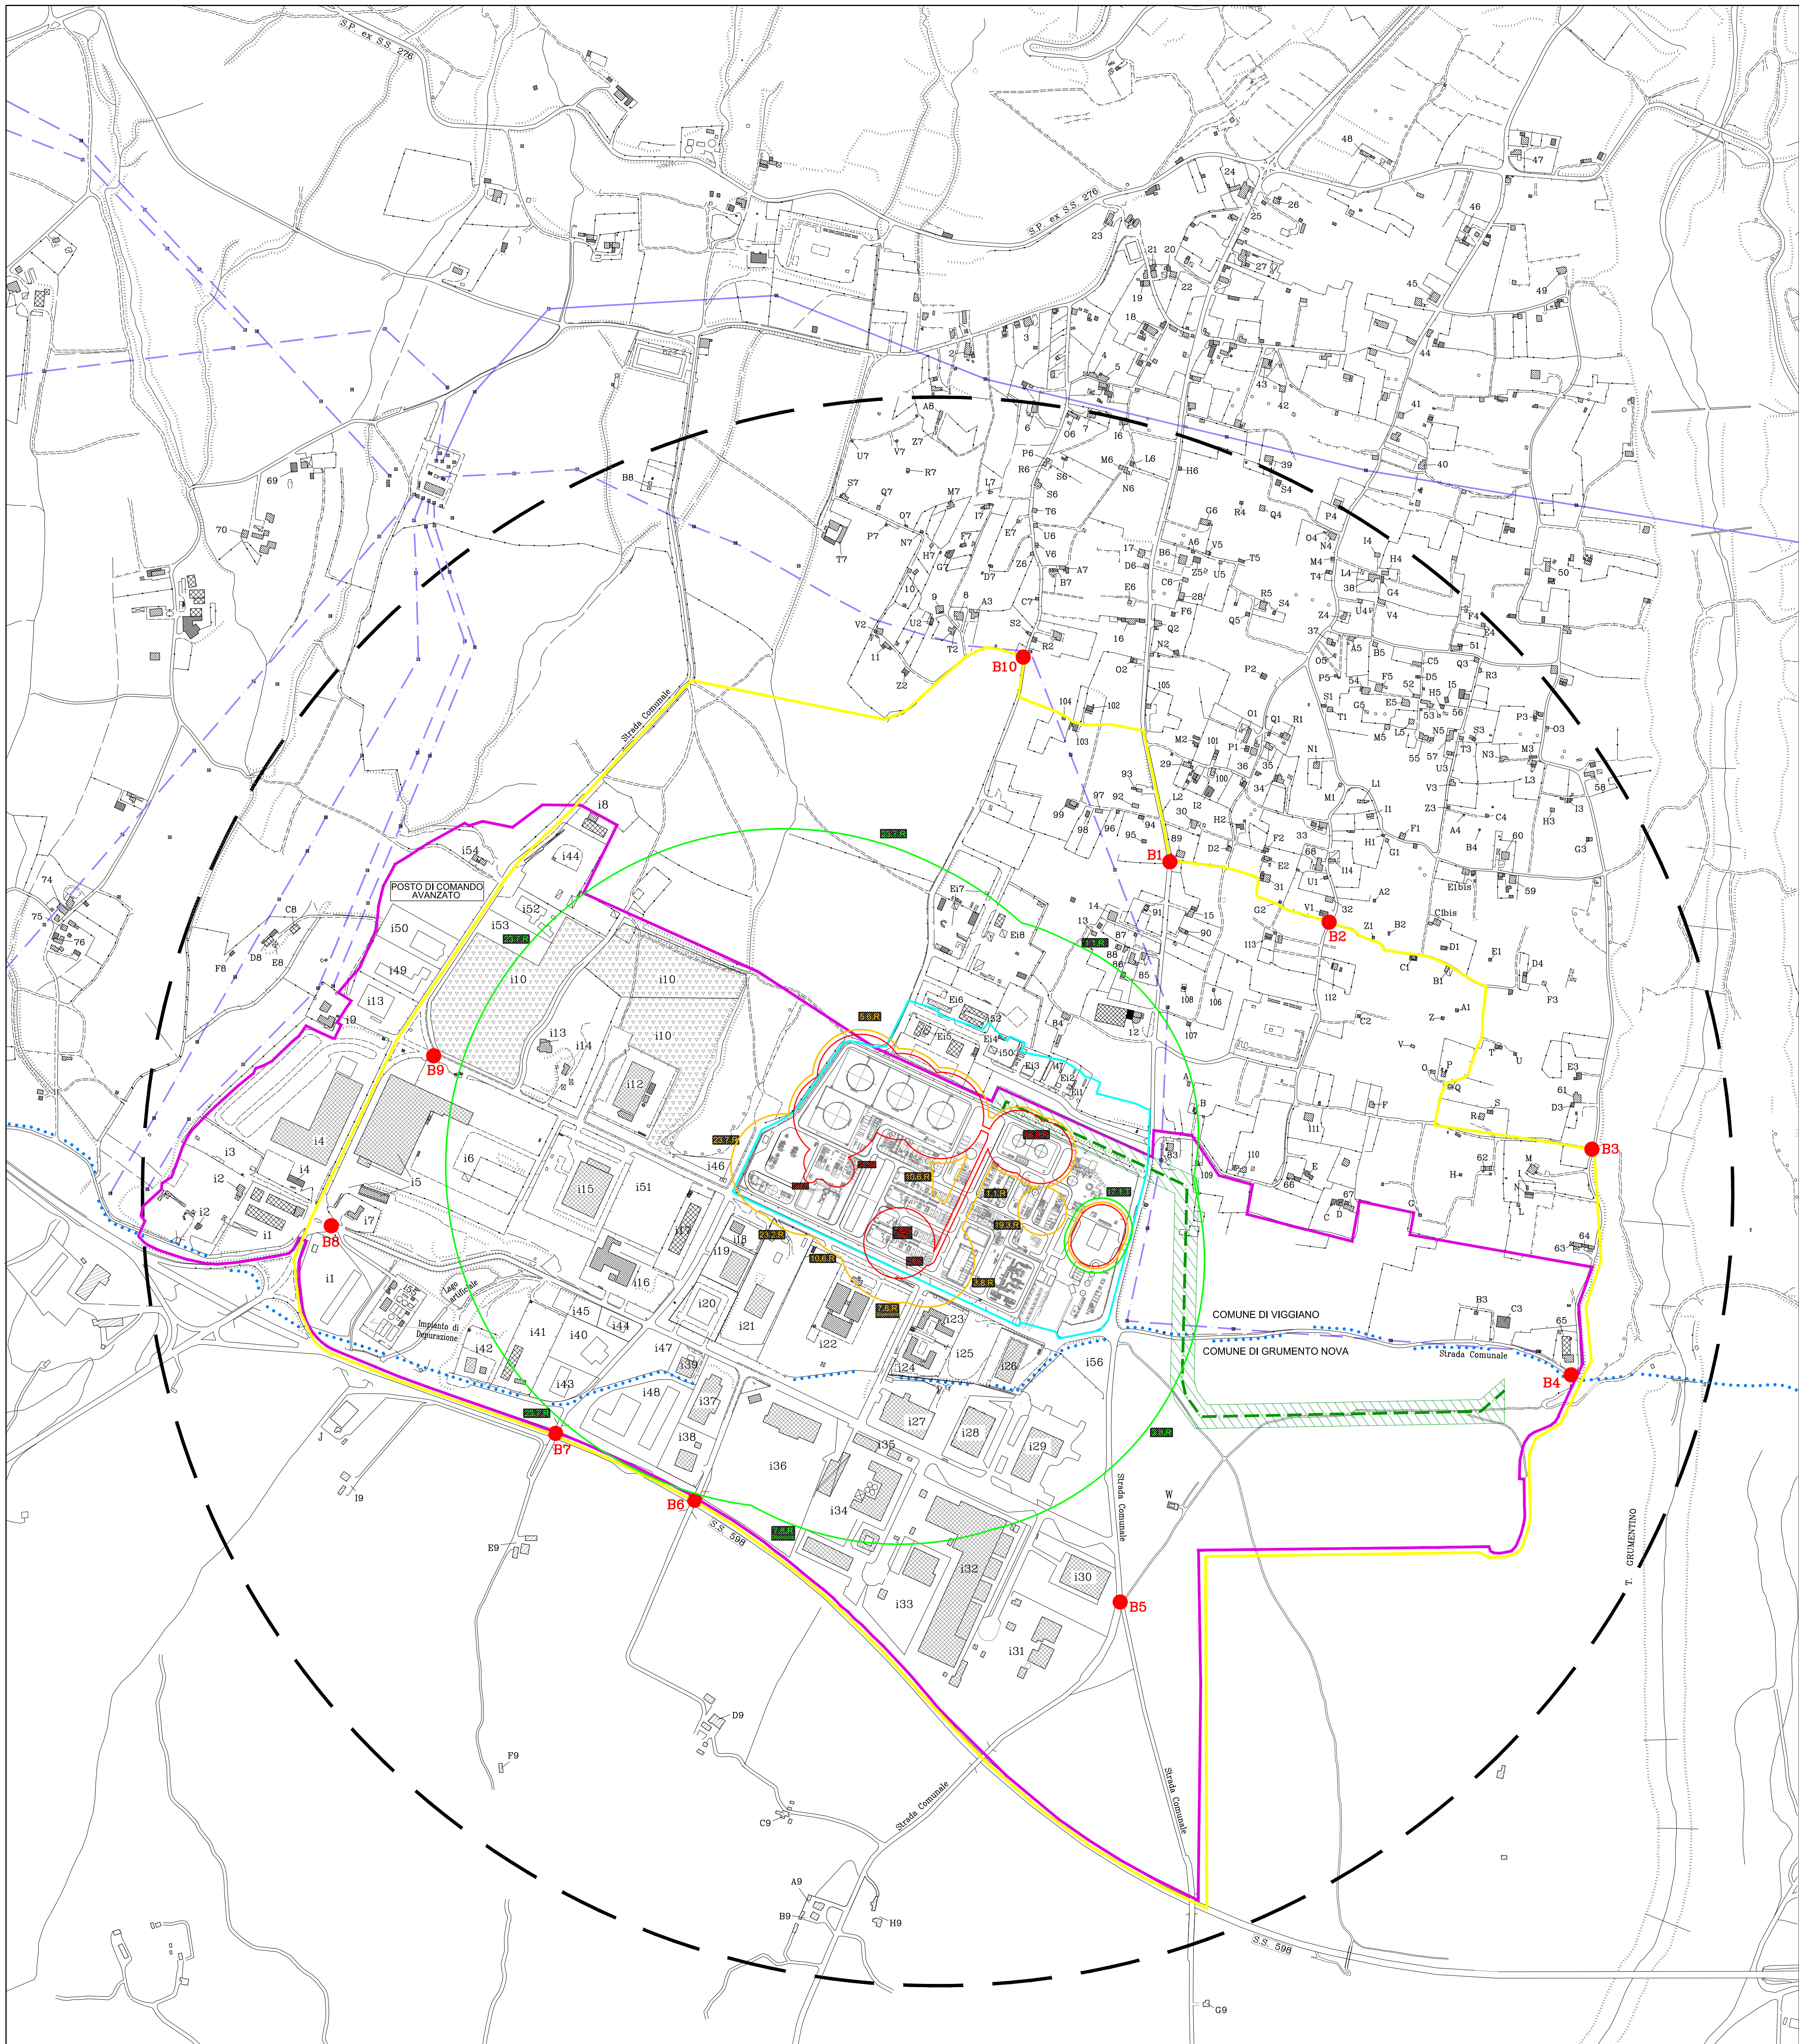

SCALA
0 50 100 150 200 Metri

MINISTERO DELL'INTERNO

PREFETTURA
-Ufficio Territoriale del Governo-
POTENZA

PIANO POSTI DI BLOCCO
CENTRO OLIO VAL D'AGRI
VIGGIANO (PZ)

ELABORATO GRAFICO
CARTOGRAFIA GENERALE

ALLEGATO 6

SCALA 1:5 000 DATA: 30/07/2013

Redatto da:
eni s.p.a. Div. e&g - DIME

Approvato da: